



Klima

50-75 %
energibesparelser
med luft- og jord-
varmepumper

60 %
reduktion i CO₂-
ækvivalente
udledninger fra
kølesystemer ved at
erstatte syntetiske
kølemidler med det
naturlige CO₂

23 %
energibesparelser
med elektroniske
radiatortermostater
til regulering af
rumtemperaturen

90-95 %
genbrug af varme
ved at anvende
ventilation med
varmegenvinding,
der øger komforten
og sparer energi

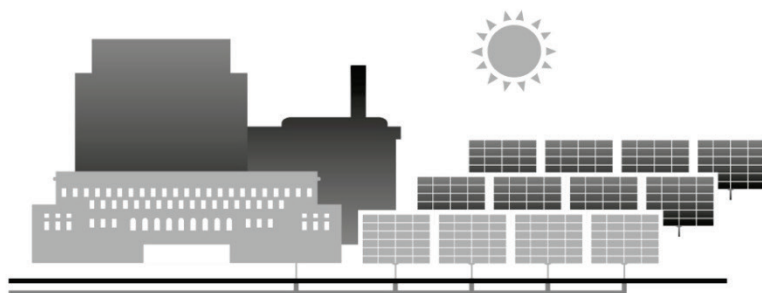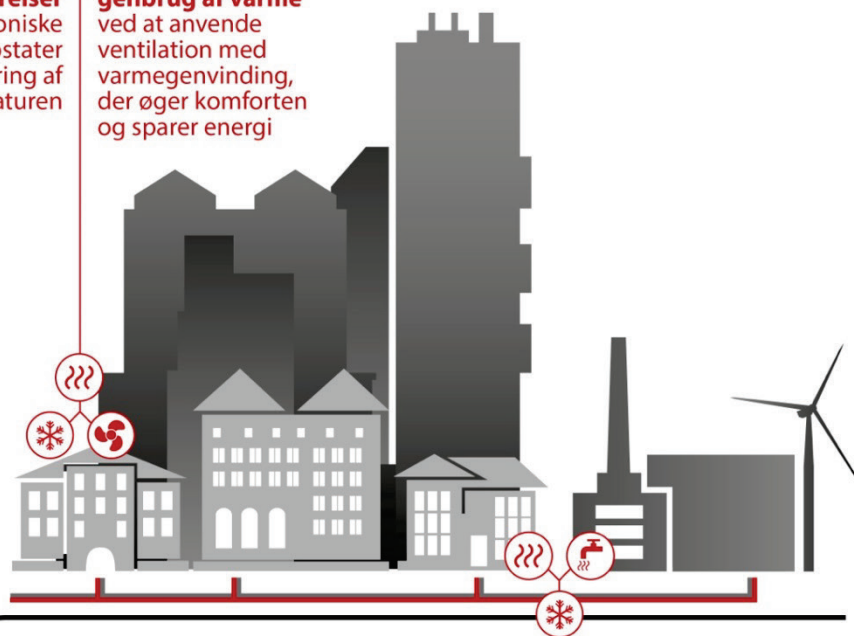

98 %
af solenergien
overføres til elnettet
via vekselrettere

58 %
af den nødvendige
CO₂-reduktion i
energisektoren inden
2050 kan opnås med
fjernenergi-systemer